


## ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

☎ 5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ул. Черно море № 4  
☎ Централa: 06141/41-41 | 06141/41-42 | факс 06141/69 54  
☎ obshtina\_pt@abv.bg ☎ http://www.trambesh.eu/

До  
участниците в процедурата

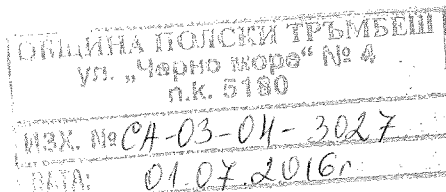

**Относно:** Документация за обществена поръчка с предмет „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор вх.14- 57354.300.1484.1, вх.16 - 57354.300.1484.2, вх.18 - 57354.300.1484.3 в гр.Полски Тръмбеш с изпълнение на мерки по ”Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

На основание чл.180 ал.1 от ЗОП в законоустановения срок в Община Полски Тръмбеш е постъпило запитване за писмено разяснение по документация за участие в публично състезание с предмет: „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор вх.14- 57354.300.1484.1, вх.16 - 57354.300.1484.2, вх.18 - 57354.300.1484.3 в гр.Полски Тръмбеш с изпълнение на мерки по ”Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

Община Полски Тръмбеш в съответствие с чл.180 ал.1 от ЗОП дава следните отговори на поставените въпроси:

**ВЪПРОС:** Моля за разяснение по т.3 от ЕСМ - „Доставка и монтаж на външна PVC дограма- петкамерна, включително обков и стъклопакет, по спецификация и детайли, по мерка взети от място, вкл. вътрешна PVC подпр.пола”

Съгласно техническите спецификации PVC дограмата е система петкамерни профили с коефициент на топлопреминаване  $U_{win} < 1.4 W/m^2K$ , а по предоставения проект част от дограмата е с плъзгаща конструкция.


Моля уточнете дали представените изисквания за пет камери на PVC дограмата се отнасят и за плъзгащите модули, защото при плъзгаща се система с пет камери касата е широка минимум 150 мм, което от своя страна води до невъзможност за свързване с 70 мм система на стандартното пет камерно PVC.

Изискваният коефициент за топлопреминаване отнася ли се за плъзгащите модули?

**ОТГОВОР:** Изискванията за петкамерна дограма се отнасят и за плъзгащите позиции. Решението за свързване на каса с ширина 150мм и каса с ширина 70мм към стандартно петкамерно PVC е възможно при поставяне на правоъгълна колона с размери 70x150мм в ъгъла на позицията.

Изискванията за коефициент на топлопреминаване  $U_{win} < 1.4 W/m^2K$  се отнасят и за плъзгащите позиции.

Прилагам пояснителна схема.

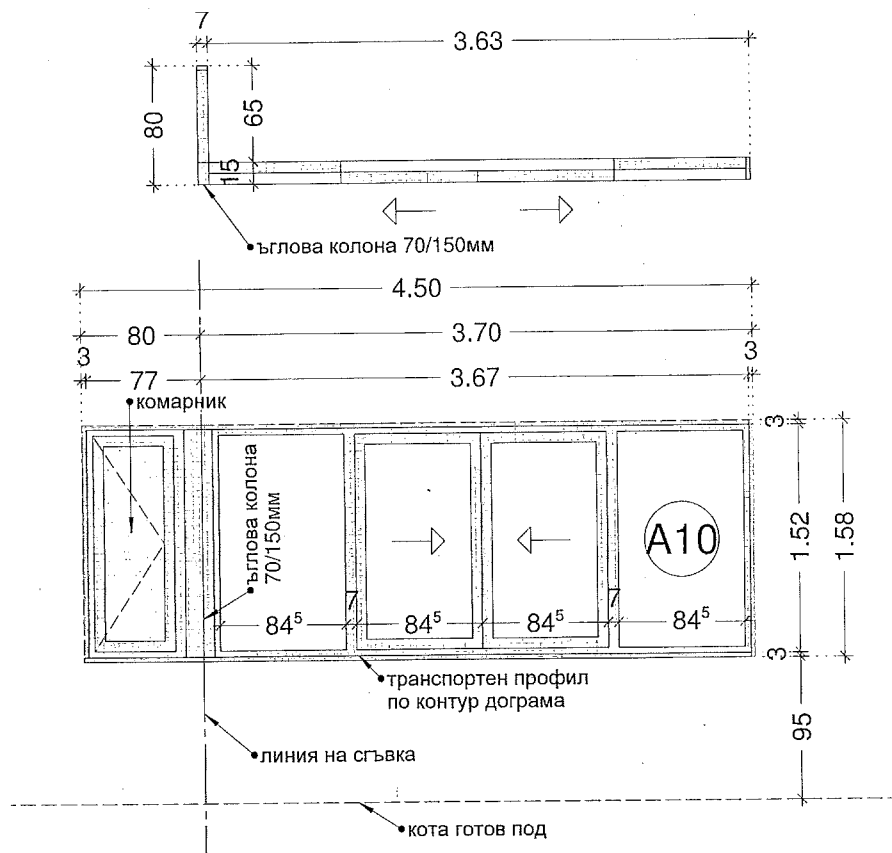

Директор на дирекция "УТ, ОбС и РП":  
/инж. Лариса Тодорова/