


– Ключ двупозиционен, монтиран в табло

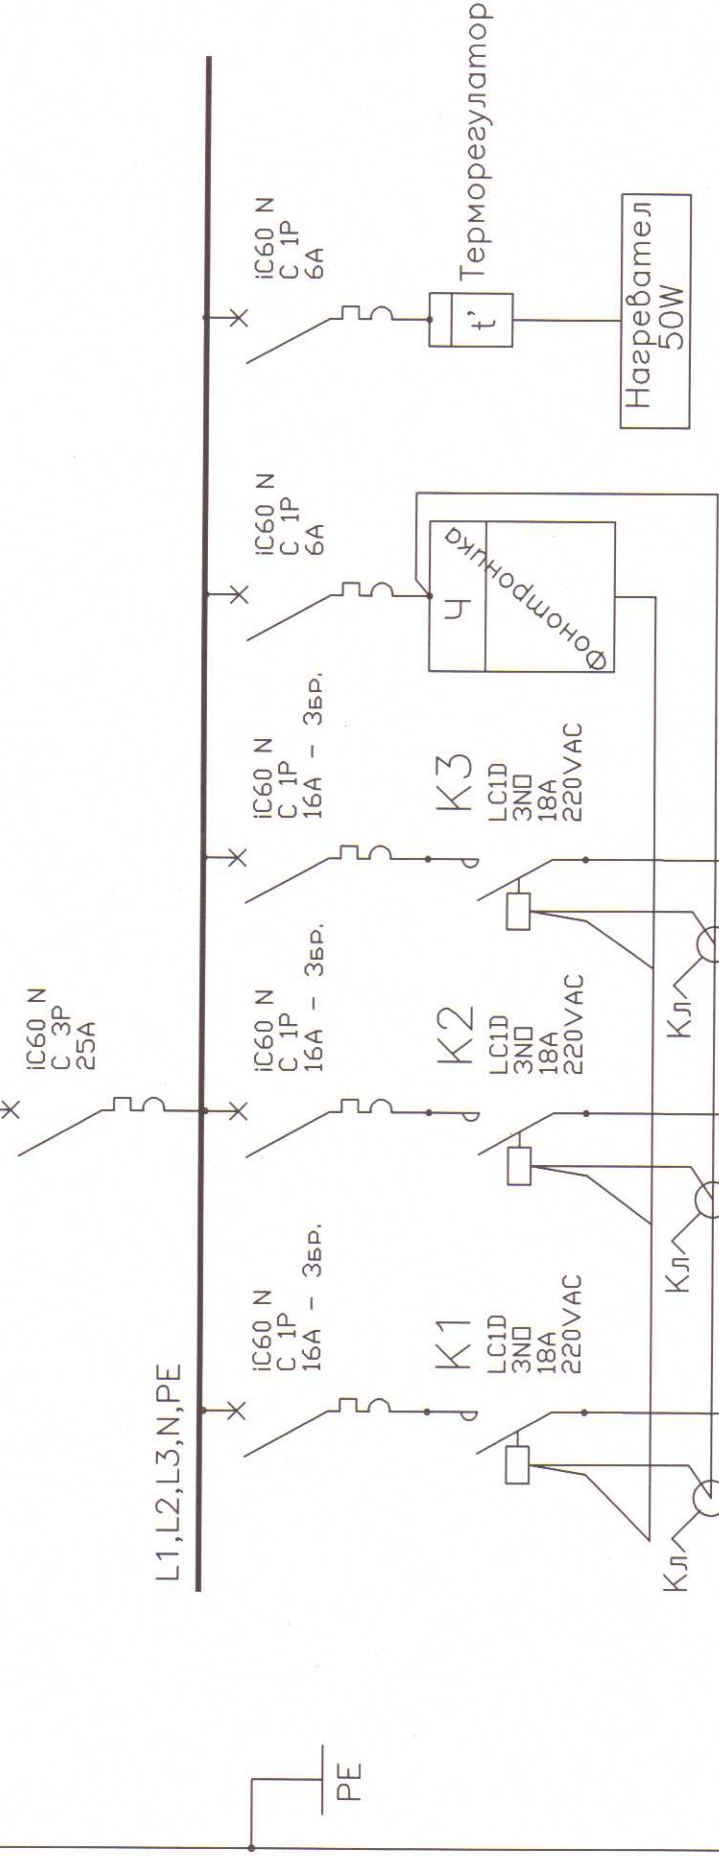

Токов крыг	No	1	2	3	4	5	Общо:
Лампен излаз	бр.	16	15	15			46
Конт. излаз	бр.	Клон 1	Клон 2	Клон 3			
Инст. мощност	kW	0.64	0.60	0.60	0.01	0.05	P _{инст} =1.90kW
Фаза		L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	К _е =1.0
Консуматор		LED-40W	LED-40W	LED-40W	Управление	Отопление	P _p =1.90kW
Проводник	mm ²	NAYY 5x6 mm ²	NAYY 5x6 mm ²	NAYY 5x6 mm ²			p=3.38A

Обект: „Рехабилитация на съществуващ общински парк в УПИ I, кв. 109 по плана на гр. Полски Тръмбеш“

Част: ЕЛЕКТРО

Чертеж: Табло Парково осветление

Машаб:

Чертеж: 3/4

Проектант	инж. Р. Ипиева
-----------	----------------

Съгласували:

Ландшафт

Конструкции
инж. Стефанов

ВП
инж. Божанов

Вик
инж. Желева

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБИ

обл. Велике Тирново

ВЪЗЛОЖИТЕЛ **ОДЛОБЪЗВАТЕЛ**

ОБЩИНА

ПОЛСКИ ТРЪМБЕЩМБЕШ 11.12. 2015